

**Interruptor de seguridad****SS-072Q / SS-073Q**

Manual

**Instalación:**

Lea el manual antes de la instalación.

**IMPORTANTE:** Al montar el interruptor de manipulación, tenga en cuenta que el interruptor debe estar presionado al menos  $\frac{1}{4}$ " (6mm) de distancia para activar el interruptor.


## 1. Decida la posición adecuada para el SS-072Q / SS-073Q.

**NOTA:** El interruptor debe estar ubicado de manera que quede presionado al menos  $\frac{1}{4}$ " (6 mm) para activar.2. Perfore los tres orificios necesarios para fijar firmemente el SS-072Q/SS-073Q. El diámetro del orificio es  $\frac{1}{8}$ " (3 mm). Los tornillos deben seleccionarse según sus preferencias y necesidades personales.

## 3. Conecte los cables a los terminales del interruptor según el tipo de instalación como se muestra en uno de los tres ejemplos siguientes.

**Descripción general:**


**Figura 1**-Se utiliza en el interior de un armario o cajón cuando el armario está cerrado.  
o el cajón se abre

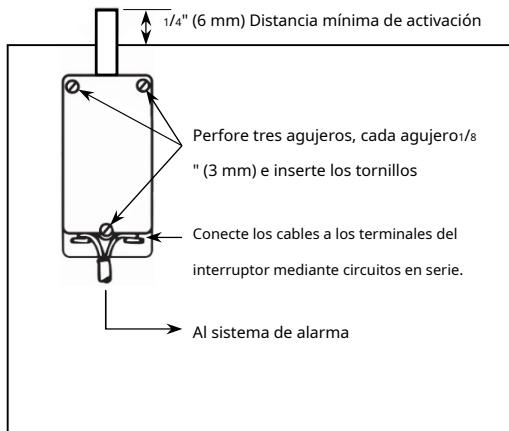


Interior de la caja de la alarma

**Figura 2- Estuche contra la pared**

Utilice dos interruptores antimaneipulación (SS-072Q cableados en serie o SS-073Q cableados en paralelo) para proteger contra la extracción forzada de la caja de la pared y la extracción forzada de la tapa o cubierta de la caja.

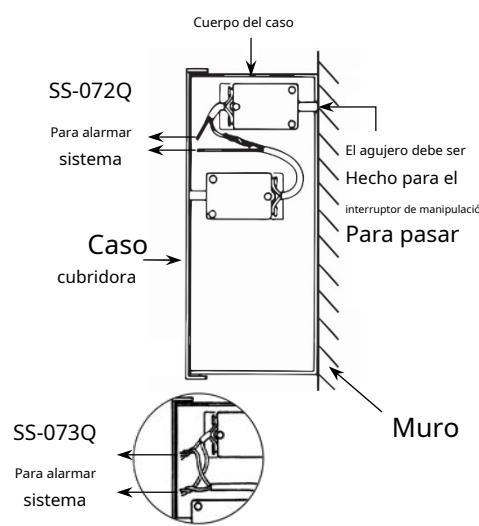

**Figura 3**-Se utiliza dentro de la caja cuando la parte superior está abierta hacia arriba o levantado

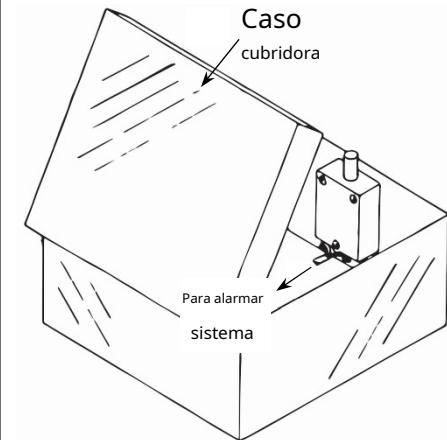

**Advertencia sobre la Proposición 65 de California:** Estos productos pueden contener sustancias químicas que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**GARANTÍA:** Este producto SECO-LARM tiene garantía contra defectos de material y mano de obra mientras se utiliza en servicio normal durante un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente original.

**AVISO:** La política de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continuos. Por ello, SECO-LARM se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco se responsabiliza de errores de impresión. Todas las marcas registradas son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios. Copyright © 2024 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

**SECO-LARM® Estados Unidos, Inc.**

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Sito web: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com) Correo

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

electrónico: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)

Solicitar pieza n.º 763-046-19

ML\_SS-072Q\_SS-073Q\_231215\_ML.docx

# Interruptor de Sabotaje

SS-072Q / SS-073Q

Manual

ES



## Instrucciones de instalación:

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

**IMPORTANTE:** Al montar el interruptor de sabotaje, tenga en cuenta que el interruptor debe estar presionado a una distancia mínima de  $1/4"$  (6 mm) para activarlo.

1. Decida la posición apropiada para el SS-072Q / SS-073Q.


**NOTA:** Tenga en cuenta que el interruptor debe colocarse de modo que se oprima al menos  $1/4"$  (6mm) para activarlo.

2. Taladre los tres orificios necesarios para que el SS-072Q / SS-073Q se monte firmemente en su lugar. El diámetro del orificio es de  $1/8"$  (3mm). Los tornillos deben seleccionarse según sus preferencias y necesidades particulares.

3. Conecte los cables a los terminales del interruptor según el tipo de instalación como se muestra en uno de los tres ejemplos a continuación.


## Visión General:

**Figura 1**-Se utiliza dentro del gabinete o cajón cuando el gabinete o cajón se abre

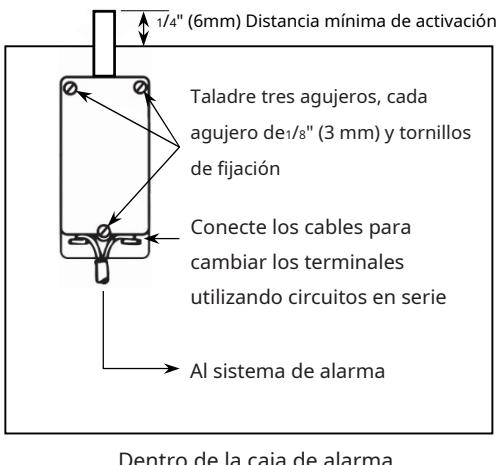


**Figura 2**-Caja contra la pared

Utilice dos interruptores de sabotaje (SS-072Q conectado en serie SS-073Q conectados en paralelo) para protegerse contra la extracción forzada de la caja de la pared y la extracción forzada de la cubierta o tapa de la caja

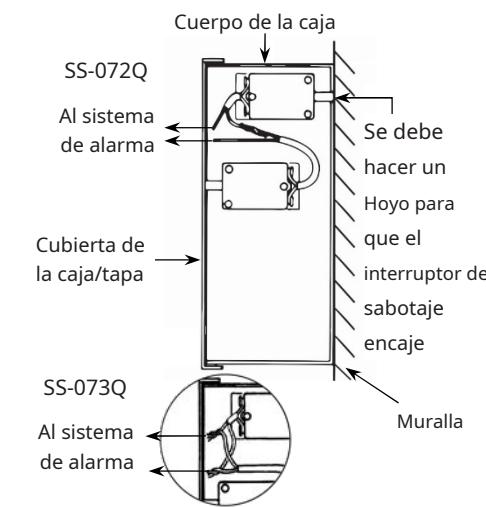

**Figura 3**-Se usa dentro de la caja cuando la parte superior está abierta hacia arriba o se levanta

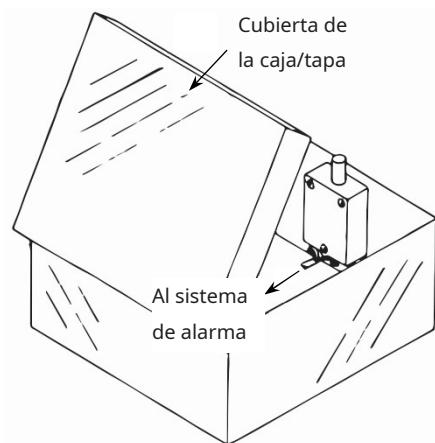

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**GARANTÍA:** Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante un (1) año desde la fecha de venta al cliente original.

**AVISO:** La póliza de SECO-LARM es una que se continúa a desarrollar y mejorar; por lo tanto, SECO-LARM se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable por los errores de impresión. Todas las Marcas registradas son propiedad de SECO-LARM USA, Inc. o de sus respectivos propietarios. Copyright © 2024 SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606

Sitio web: [www.seco-larm.com](http://www.seco-larm.com)

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800

Correo electrónico: [sales@seco-larm.com](mailto:sales@seco-larm.com)



PITSW1

Solicitar pieza n.º 763-046-19

ML\_SS-072Q\_SS-073Q\_231215\_ML.docx